


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"

241019, г. Брянск,
ул. Фрунзе, 66

Тел./факс (0832) 41-29-55

"20" 05 2016 г. № 3356-6

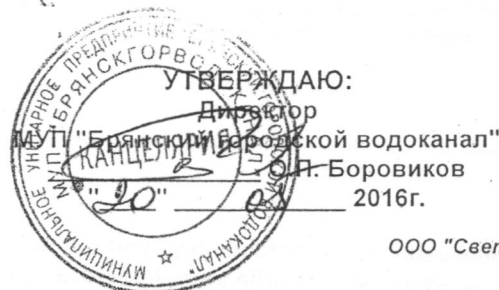

ООО "Светал"

Генеральному Директору
В. Л. Хайкину

Приложение № 1
к договору

№ 58/8 от 20.05.16 о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе водоснабжения**

(без договора о подключении не действительны)

1. Основание.	Заявление	
2. Причина обращения.	Подключение объекта к сетям водоснабжения	
3. Объект капитального строительства (реконструкции).	Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: Брянская область, г.Брянск, пересечение с ул.Горбатова, ул.Советской	
4. Кадастровый номер земельного участка.	32:28:0030603:4 32:28:0000000:5513	
5. Заказчик	ООО "Светал"	
6. Срок действия условий на подключение	3 года	
7. Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Уличный водопровод Д-300 мм. по ул.Горбатова	
8. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе и к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения :		
8.1.	Приобрести комплект бактерицидных ламп ДБ-300 производства НПО "ЛИТ" г.Москва для установки на водозаборе "311 квартал"	
9. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	2.0	атм.
10. Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	56,25 м3/сут.	
11. Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения)	Запроектировать и установить узлы учёта расхода питьевой согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный доступ к ним. Водомерные узлы предъявить к приемке представителю МУП	


12. Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения	<i>Разработать и предусмотреть мероприятия по обеспечению пожаротушения.</i>
13. Перечень мер по рациональному использованию холодной воды	---
14. Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя	<i>Акт и схема разграничения балансовой принадлежности сетей будут оформлены перед вводом объекта капитального строительства в эксплуатацию.</i>

15. Проект согласовать с МУП "Брянскгорводоканал".

16. Один экземпляр проекта по НВ представить в МУП "Брянскгорводоканал" для постоянного пользования

17. Потребитель или строительная организация обязаны до начала строительства объекта поставить в известность МУП "Брянскгорводоканал" о предстоящих работах.

Главный инженер

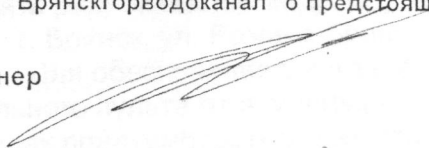

Ю.Ю. Дюков